


案内図



平面図

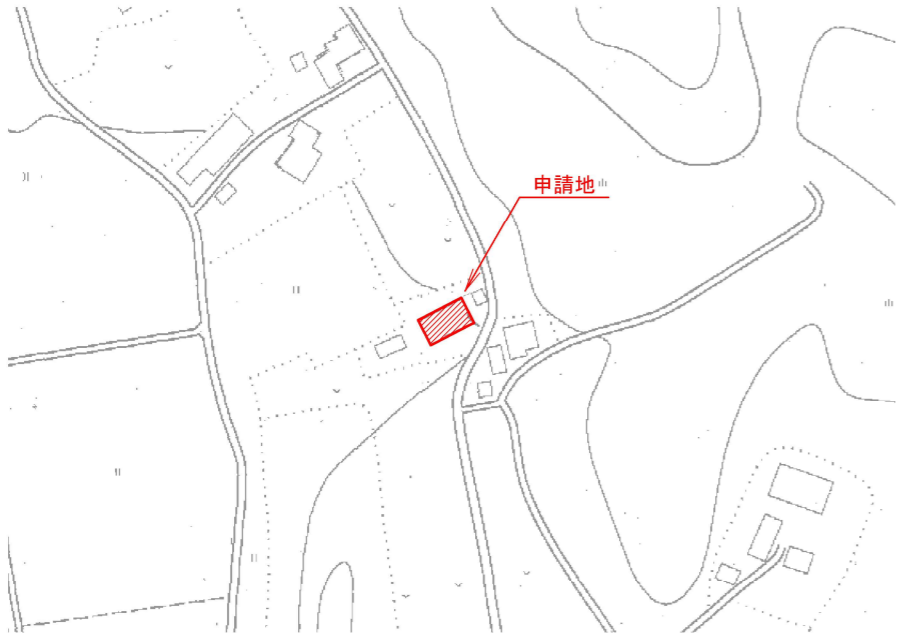

| 給水管資材      |                     |       |        |
|------------|---------------------|-------|--------|
| 名 称        | 形状寸法                | 数量    | 備 考    |
| 水道用ポリエチレン管 | φ20                 | 10.00 |        |
| サドル付分水栓    | HPPE用, φ100×20      | 1     |        |
| シールリング止水栓  | φ20                 | 1     |        |
| ボール式伸縮止水栓  | φ20, 逆止弁付           | 1     |        |
| 不凍水栓       | φ20                 | 1     |        |
| PP用継手      | 分止水栓用, φ20          | 3     |        |
| PP用回転継手    | メーター用, φ20          | 3     |        |
| 止水栓筐       | FCD製, 伸縮型φ100×60～90 | 1     | 八幡平市仕様 |
| メーターボックス   | H=640, 市章入り         | 1     | 八幡平市仕様 |
| 水道メーター     | φ20                 | 1     | 市支給品   |

| 地 下 埋 設 物 |    |    | 申 請 地   |  |
|-----------|----|----|---------|--|
| 種 類       | 道路 | 宅内 | 申 請 者   |  |
| 電々ケーブル    | ×  | ×  | 施 工 業 者 |  |
| 電力ケーブル    | ×  | ×  | 主任技術者   |  |
| ガ ス 管     | ×  | ×  |         |  |
| 下 水 管     | ×  | ×  | 竣工年月日   |  |